



MAD-565-I

MAD-565-I-W

**Adresabilna sirena s VAD.
EN 54-23**

Opis

Raspon adresabilnih sirena s VAD (Visual Alarm Device) MAD-565-I dizajniran je za korištenje s Detnov adresabilnim vatrodojavnim centralama i u skladu su s osnovnim uređajem za signalizaciju upozorenja u slučaju požara.

Ugrađuje se izravno u petlju. Zauzima do 1 adresu u petlji i može se adresirati s PGD-20X programatorom ili automatskim adresiranjem. Ovaj uređaj može se napajati preko vanjskog napajanja za povećanje broja uređaja u petlji

Nudi do 32 tona koji se mogu odabrati i 2 glasnoće koje se mogu konfigurirati: nisku i visoku, kao i VAD podešavanje pokrivenosti njegovih LED-ica visokog intenziteta putem unutarnje DIP-sklopke.

Adresabilna sirena s VAD-om usklađena je s EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17.

Značajke

- Kompatibilna s Detnov adresabilnim vatrodojavnim centralama
- Napajanje iz petlje
- 24Vdc vanjsko napajanje (opcija)
- 32 tona
- 2 razine glasnoće (maksimalno 100 dB)
- 2 LED intenziteta
- Sinkronizirano
- Jednostavno spajanje pomoću promjenjivog bloka sa stezaljkama za kablove
- S izolatorom petlje.
- Zauzima jednu adresu petlje
- Sukladno EN 54-3, EN 54-23 i EN 54-17
- Zidna montaža.

Primjena

Adresabilne sirene MAD-565-I služe za upozorenje osobama u zgradi da po potrebi započnu postupak evakuacije. Oni su osnovni uređaji u svakoj instalaciji zajedno s ručnim javljačima požara i detektorima.

Tehničke karakteristike


Sirena/VAD		
Petlja:	Radni napon: Potrošnja u mirovanju: Potrošnja u alarmu: S vanjskim napajanjem:	Od 23 do 38VDC 1,85 mA 33,5 mA (2) 15 mA (2)
Zvuk		
	Jačina: tonu – 32 tona 2 razine zvuka (niska, visoka)	Od 95 dB(A) do 100 dB(A) ovisno o odabranom
VAD pokrivanje		
	Prema načinu povezivanja (2) W-3-7 W-4-9	
Ožičenje		
	2 x 0,5-2,5 mm2 upleteni i oklopljeni kabel (1)	
Radni uvjeti		
	Radna temperatura:	Od -10°C do 55°C
	Relativna vlažnost:	95% bez kondenzacije
	IP zaštita:	IP65 (3)
Dimenzije		
	Veličina (visina, širina, duljina):	63 x 118 x 121
	Materijal:	ABS
	Boja: MAD-565-I MAD-565-I-W	Crvena Bijela
Certifikati		
	EN 54-3, EN 54-23 i EN 54-17 Certifikat broj:	0370-CPR-6087

(1) Oklopljen ako je potrebno.

(2) Koristite alat "Sistem kalkulator" za maksimalni broj uređaja u skladu s duljinom petlje i presjekom kabela, kao i postavke uređaja za svaki način instalacije (napajanje iz petlje ili vanjsko napajanje).

(3) Slijedite upute iz tehničkog lista.

VAD pokrivanje

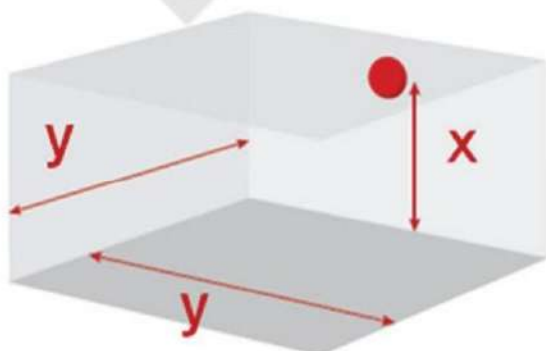

	Klasa	X (m)	Y (m)
W-3-7	W	3	7
W-4-9	W	4	9

Šifra pokrivenosti je predstavljena kao: **W-x-y**, gdje je:

W = zidna montaža

x = maksimalna visina montaže (m)

y = najveća širina kvadratnog područja pokrivanja (m)